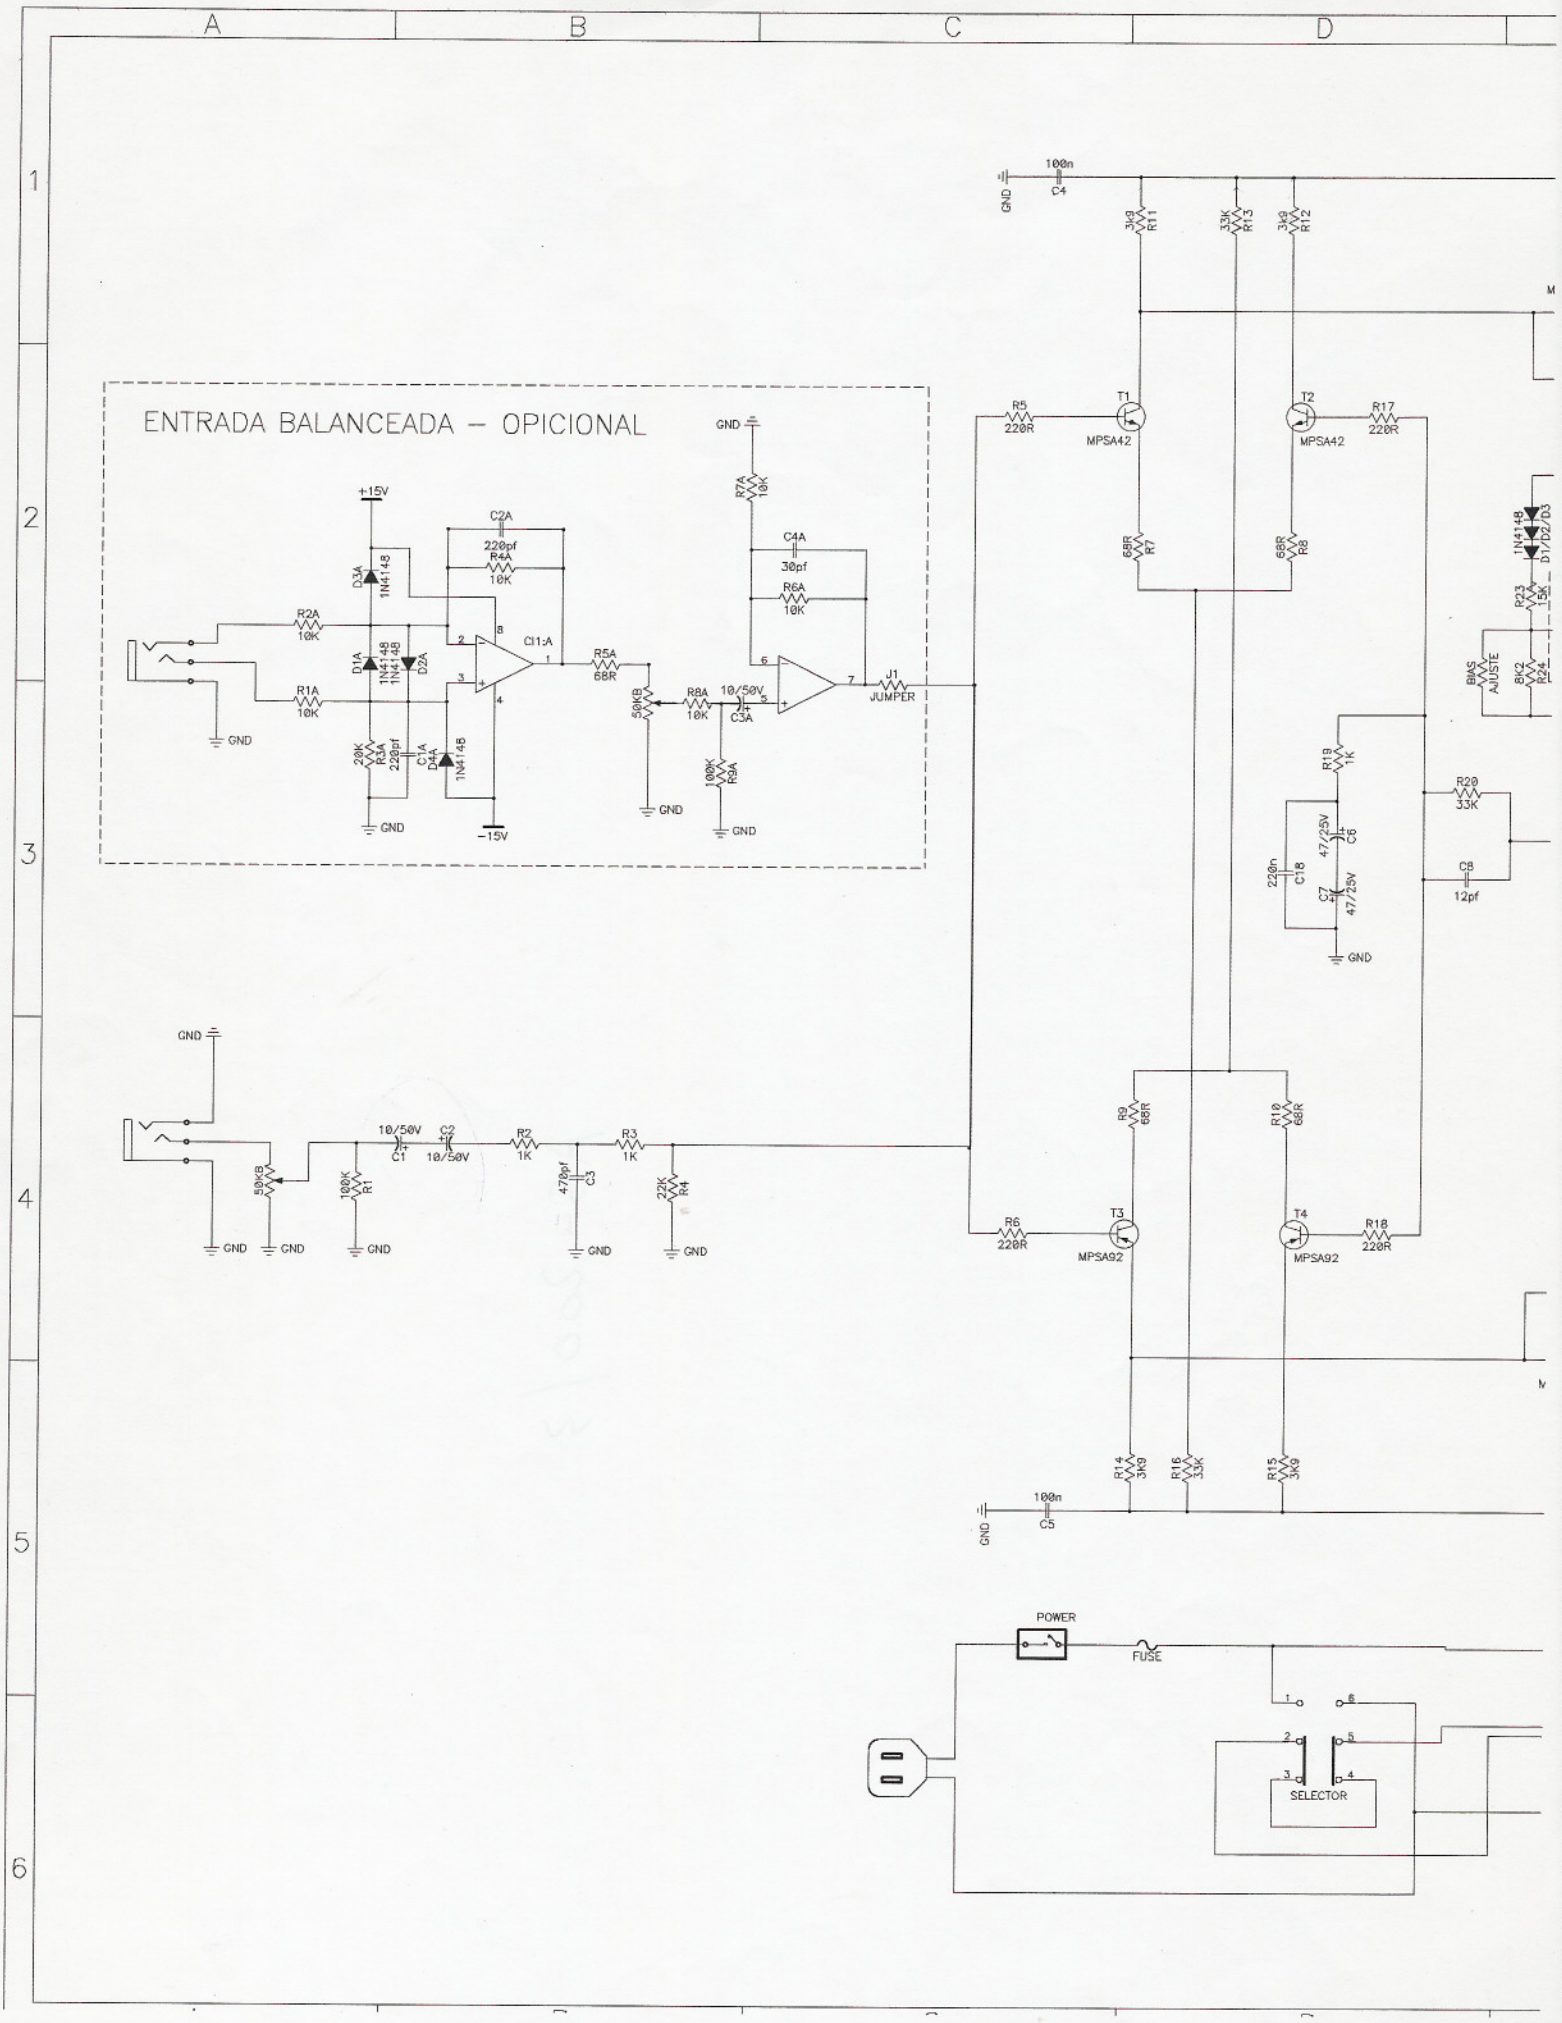
ENTRADA BALANCEADA – OPICIONAL
+15V
-15V
GND
C2A
220pf
R4A
10K
D3A
1N4148
R2A
10K
D1A
1N4148
D2A
1N4148
R1A
10K
20K
R3A
220pf
C1A
D4A
1N4148
CI1:A
R5A
68R
50KB
R8A
10K
10/50V
C3A
C4A
30pf
R6A
10K
R7A
10K
100K
R9A
J1
JUMPER
100n
C4
3K9
R11
33K
R13
3K9
R12
R5
220R
T1
MPSA42
T2
MPSA42
R17
220R
68R
R7
68R
R8
1N4148
D1/D2/D3
R23
15K
BIAS
AJUSTE
8K2
R24
R19
1K
R20
33K
47/25V
C6
220n
C18
C7
47/25V
C8
12pf
R9
68R
R10
68R
R6
220R
T3
MPSA92
T4
MPSA92
R18
220R
R14
3K9
R16
33K
R15
3K9
100n
C5
10/50V
C1
C2
10/50V
R2
1K
R3
1K
470pf
C3
22K
R4
100K
R1
POWER
FUSE
SELECTOR

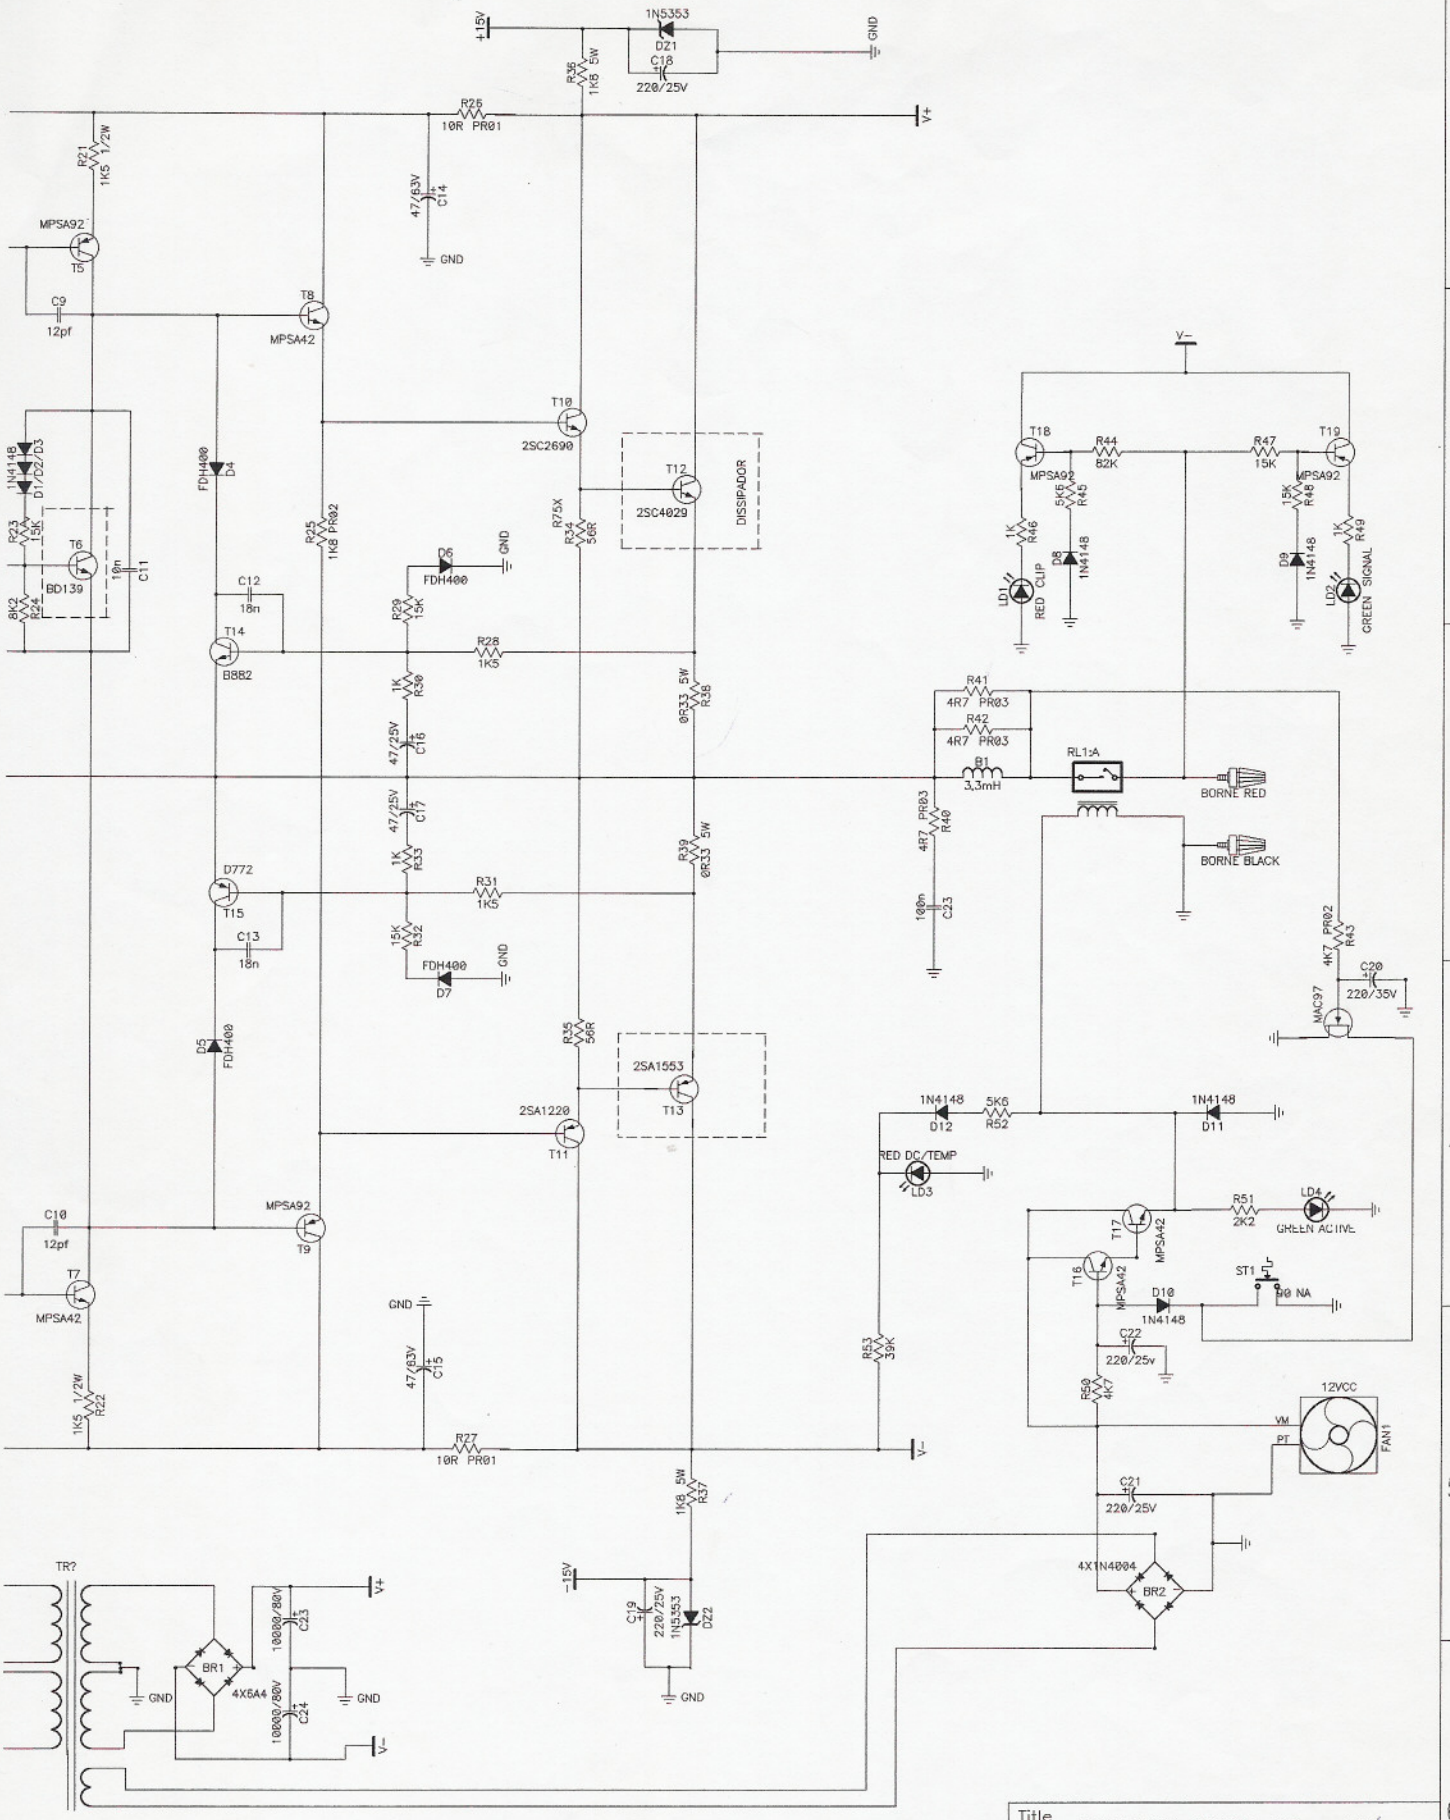

Title	ESQUEMA GERAL AS – 400		
Size A1	Number PROXIMITY 07/99		Rev
Date	12/07/99	Drawn by	GALEANO
Filename	EGAS400.S01	Sheet	of